


## 下水道用強化プラスチック複合管（B形管）規格図（JSWAS K-2）

（単位：mm）

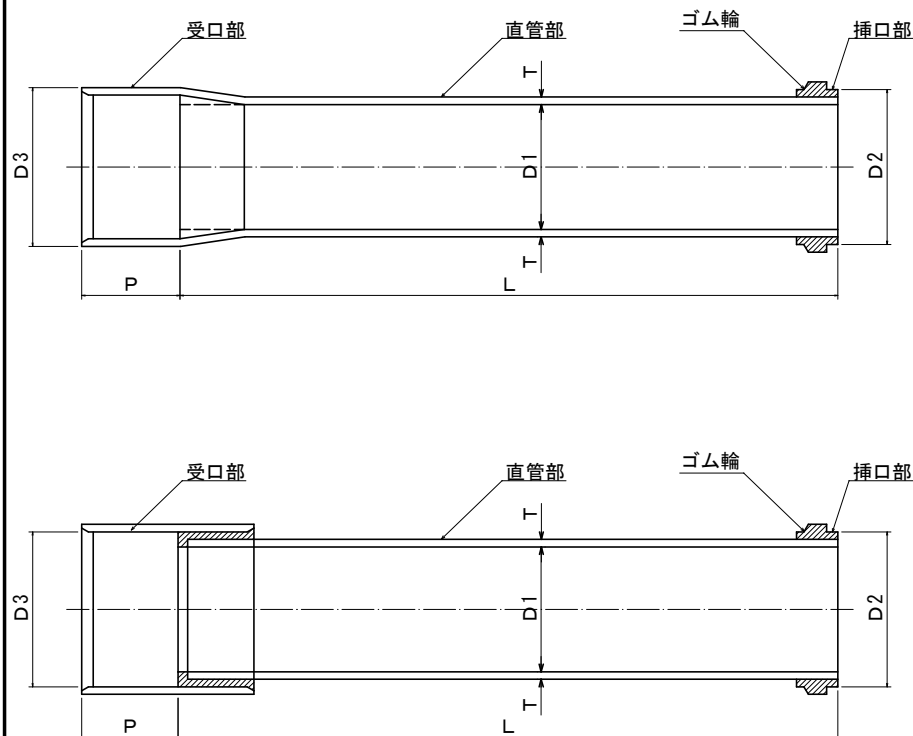


- 注 1) 破線で示す形状であってもよい。
- 2) 有効長（L）は、4000mm以下の他の長さとしてすることができる。
- 3) 内径（D1）及び受口内径（D3）は、任意箇所における相互に等間隔な、2方向以上の内径測定値の算術平均値とする。
- 4) 挿入部外径（D2）は、任意箇所における相互に等間隔な、2方向以上の外径測定値の算術平均値あるいは円周率3.1416で除した値とする。



| 呼び径  | 厚 さ  |            | 有効長  |              | 内 径  |        | 挿口部  |      | 受 口 部  |      |     |      | 参考     |
|------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|------|--------|------|-----|------|--------|
|      |      |            |      |              |      |        | 外 径  |      | 内 径    |      | 長 さ |      | 重量     |
|      | T    | 許容差        | L    | 許容差          | D1   | 許容差    | D2   | 許容差  | D3     | 許容差  | P   | 許容差  | (kg/本) |
| 200  | 7.0  | + 3<br>- 0 | 4000 | + 30<br>- 10 | 200  | ±1.5   | 229  | ±1.0 | 230.5  | ±1.0 | 140 | ±5   | 39     |
| 250  | 7.5  |            |      |              | 250  |        | 280  |      | 281.5  |      |     |      | 52     |
| 300  | 8.0  |            |      |              | 300  |        | 331  |      | 332.5  |      |     |      | 66     |
| 350  | 8.5  |            |      |              | 350  |        | 382  |      | 383.5  |      | 150 |      | 82     |
| 400  | 9.0  |            |      |              | 400  |        | 434  |      | 435.5  |      |     |      | 160    |
| 450  | 9.5  |            |      |              | 450  |        | 485  |      | 486.5  |      | 118 |      |        |
| 500  | 10.0 |            |      |              | 500  |        | 541  |      | 542.5  |      | 140 |      |        |
| 600  | 12.0 | + 5<br>- 0 |      |              | 600  | ±3.0   | 645  | ±1.5 | 646.5  | ±1.5 | 200 | 202  |        |
| 700  | 14.0 |            |      |              | 700  |        | 749  |      | 750.5  |      |     | 274  |        |
| 800  | 16.0 |            |      |              | 800  |        | 856  |      | 857.5  |      |     | 220  | 359    |
| 900  | 18.0 |            |      |              | 900  |        | 960  |      | 961.5  |      | 454 |      |        |
| 1000 | 20.0 |            |      |              | 1000 |        | 1068 |      | 1069.5 |      | 563 |      |        |
| 1100 | 22.0 |            |      |              | 1100 |        | 1172 |      | 1173.5 |      | 682 |      |        |
| 1200 | 24.0 |            |      |              | 1200 |        | 1276 |      | 1277.5 |      | 811 |      |        |
| 1350 | 27.0 |            |      |              | 1350 |        | 1432 |      | 1433.5 |      | 250 | 1030 |        |
| 1500 | 30.0 |            |      |              | 1500 |        | 1588 |      | 1589.5 |      |     | ±10  | 1280   |
| 1650 | 33.0 |            |      |              | 1650 |        | 1748 |      | 1749.5 |      |     | 300  | 1570   |
| 1800 | 36.0 | 1800       |      |              | 1904 | 1905.5 | 330  | 1870 |        |      |     |      |        |
| 2000 | 40.0 | 2000       |      |              | 2112 | 2113.5 |      | 2320 |        |      |     |      |        |
| 2200 | 44.0 | 2200       |      |              | 2320 | 2321.5 |      | 400  | 2810   |      |     |      |        |
| 2400 | 48.0 | 2400       |      |              | 2532 | 2533.5 | 430  |      | 3400   |      |     |      |        |
| 2600 | 52.0 | 2600       |      |              | 2740 | 2741.5 |      |      | 3990   |      |     |      |        |
| 2800 | 56.0 | 2800       |      |              | 2948 | 2949.5 |      | 430  | 4660   |      |     |      |        |
| 3000 | 60.0 | 3000       |      |              | 3156 | 3157.5 | 5350 |      |        |      |     |      |        |

## 支管取付方法詳細図



### せん孔部心間距離

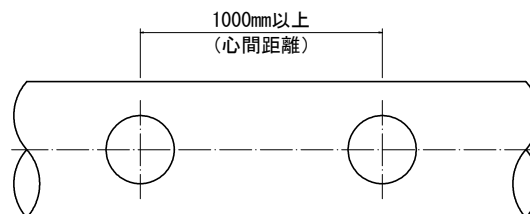

### 硬質塩化ビニル管への支管の接合

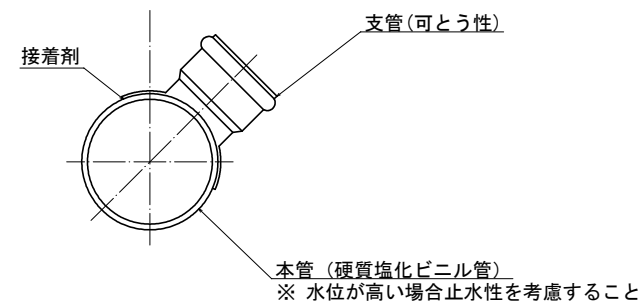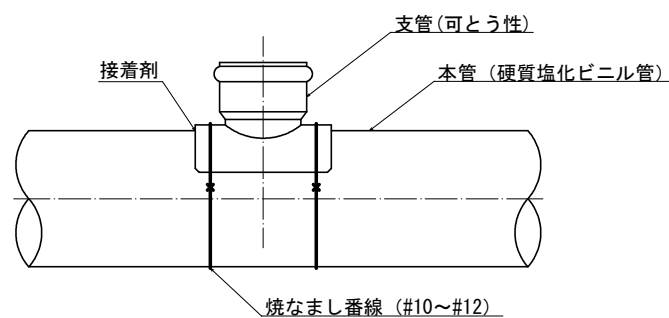

### 鉄筋コンクリート管への支管の接合

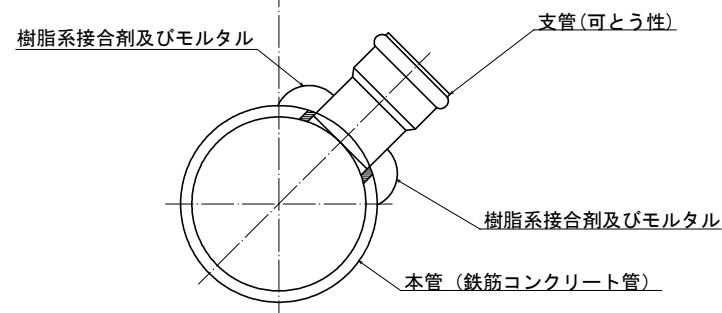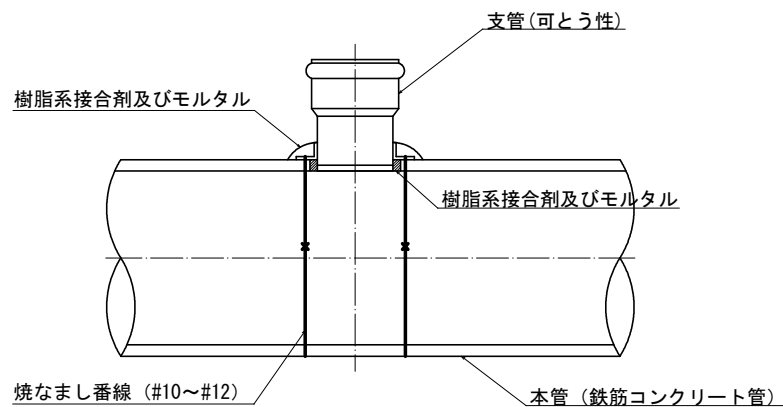

注 1) 可とう性支管においてワンタッチ式の支管についても使用を可とする。