


県営水道給水量の推移

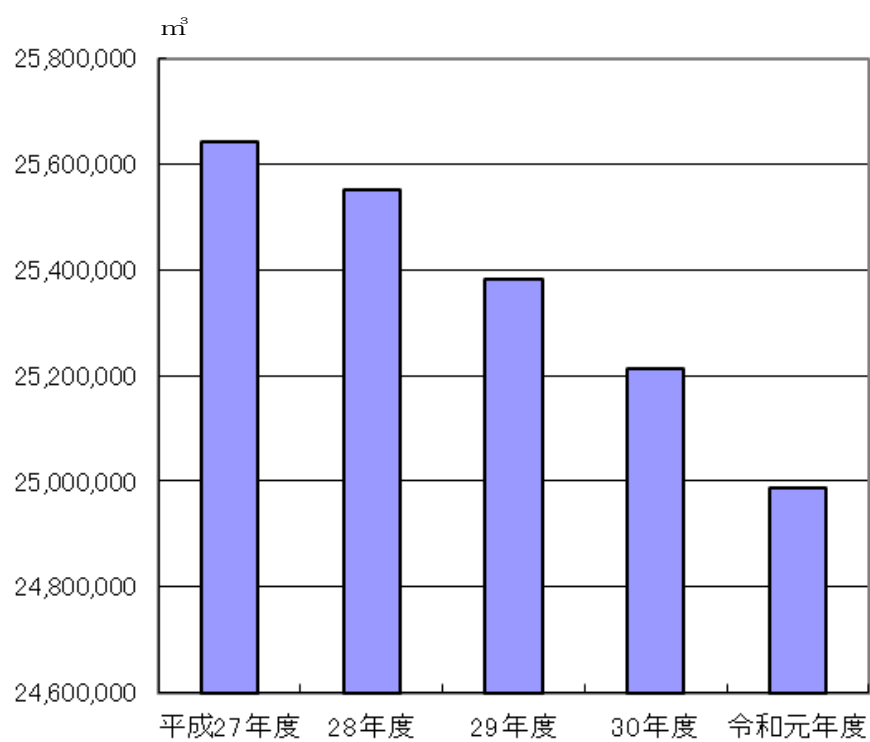

74 ガス需要状況

(単位 件・m³: 10,750Kcal/m³)

(厚木瓦斯(株))

年次別	総数		家庭用		商業用		工業用		公用・医療用	
	調定 件数	消費量	調定 件数	消費量	調定 件数	消費量	調定 件数	消費量	調定 件数	消費量
平成27年	421,435	52,777,639	401,479	11,243,926	14,643	15,510,873	478	22,182,716	4,835	3,840,124
28年	425,863	53,253,835	405,795	11,110,646	14,739	15,869,047	518	22,193,860	4,811	4,080,282
29年	430,505	53,493,506	410,423	11,240,470	14,756	15,866,438	499	22,095,392	4,827	4,291,206
30年	432,941	53,254,263	413,263	10,812,818	14,385	16,013,960	511	21,519,741	4,782	4,907,744
令和元年	435,052	51,544,202	415,609	10,865,651	14,235	15,173,835	506	20,863,876	4,702	4,640,840

(注) 1 厚木市のみの数値を示す。

2 調定件数は、年間の累計件数

75 県営水道給水戸数及び給水量(有収水量)

(単位 戸・m³)

(神奈川県企業庁企業局水道部経営課)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
給水戸数	98,837	99,727	100,982	101,617	102,081
給水量	25,643,932	25,551,527	25,381,020	25,212,816	24,986,160

(注) 1 厚木市のみの数値を示す。

2 給水戸数は、各年度末の数値

76 公共下水道普及状況

(単位 人・%)

(各年度末)(下水道総務課)

年度別	行政区域内 人口	排水区域		処理区域		水洗便所接続済 (処理区域)	
		人口	普及率	人口	普及率	人口	普及率
平成27年度	225,284	201,200	89.3	201,200	89.3	199,139	99.0
28年度	224,994	200,977	89.3	200,977	89.3	199,564	99.3
29年度	225,194	201,286	89.4	201,286	89.4	200,198	99.5
30年度	224,655	200,837	89.4	200,837	89.4	199,820	99.5
令和元年度	224,139	200,431	89.4	200,431	89.4	199,308	99.4

(注) 行政区域内人口は、翌年度4月1日人口

77 県営水道用途別給水量（有効水量）

（単位 m³）

（神奈川県企業庁企業局水道部経営課）

年度別	計	無収水量	有収水量		
			計	家事用	営業用
平成27年度	39,417,546	1,577,469	37,840,077	29,164,796	5,171,418
28年度	39,267,947	1,540,110	37,727,837	29,145,181	5,151,044
29年度	39,225,234	1,518,188	37,707,046	29,377,613	5,036,577
30年度	39,044,981	1,530,329	37,514,652	29,232,717	5,000,342
令和元年度	38,715,742	1,516,764	37,198,978	29,116,296	4,963,027

年度別	有収水量				
	公共用	工業用	浴場用	プール用 (学校のみ)	一時用
平成27年度	1,282,855	2,027,976	-	70,881	122,151
28年度	1,250,698	2,009,947	-	75,593	95,374
29年度	1,153,645	1,991,637	-	81,866	65,708
30年度	1,095,337	2,007,173	-	82,505	96,578
令和元年度	1,068,052	1,932,565	-	72,689	46,349

（注）県企業庁厚木水道営業所管内（厚木市全域、伊勢原市全域及び愛川町一部）の数値を示す。